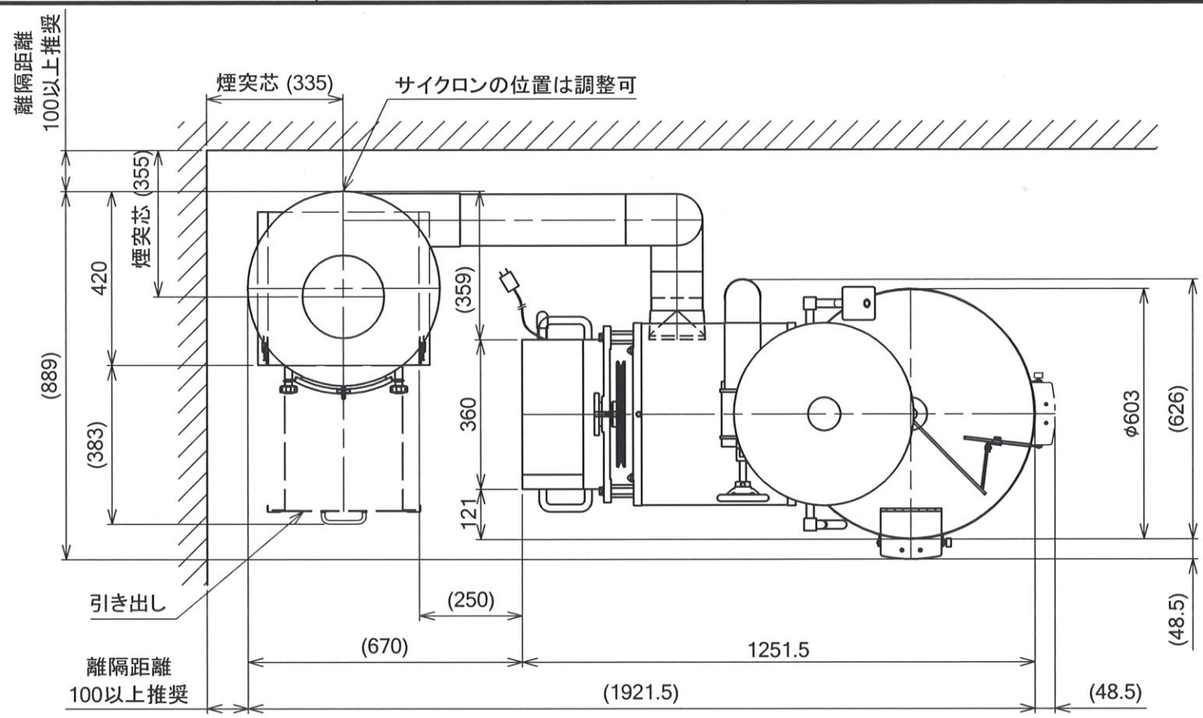


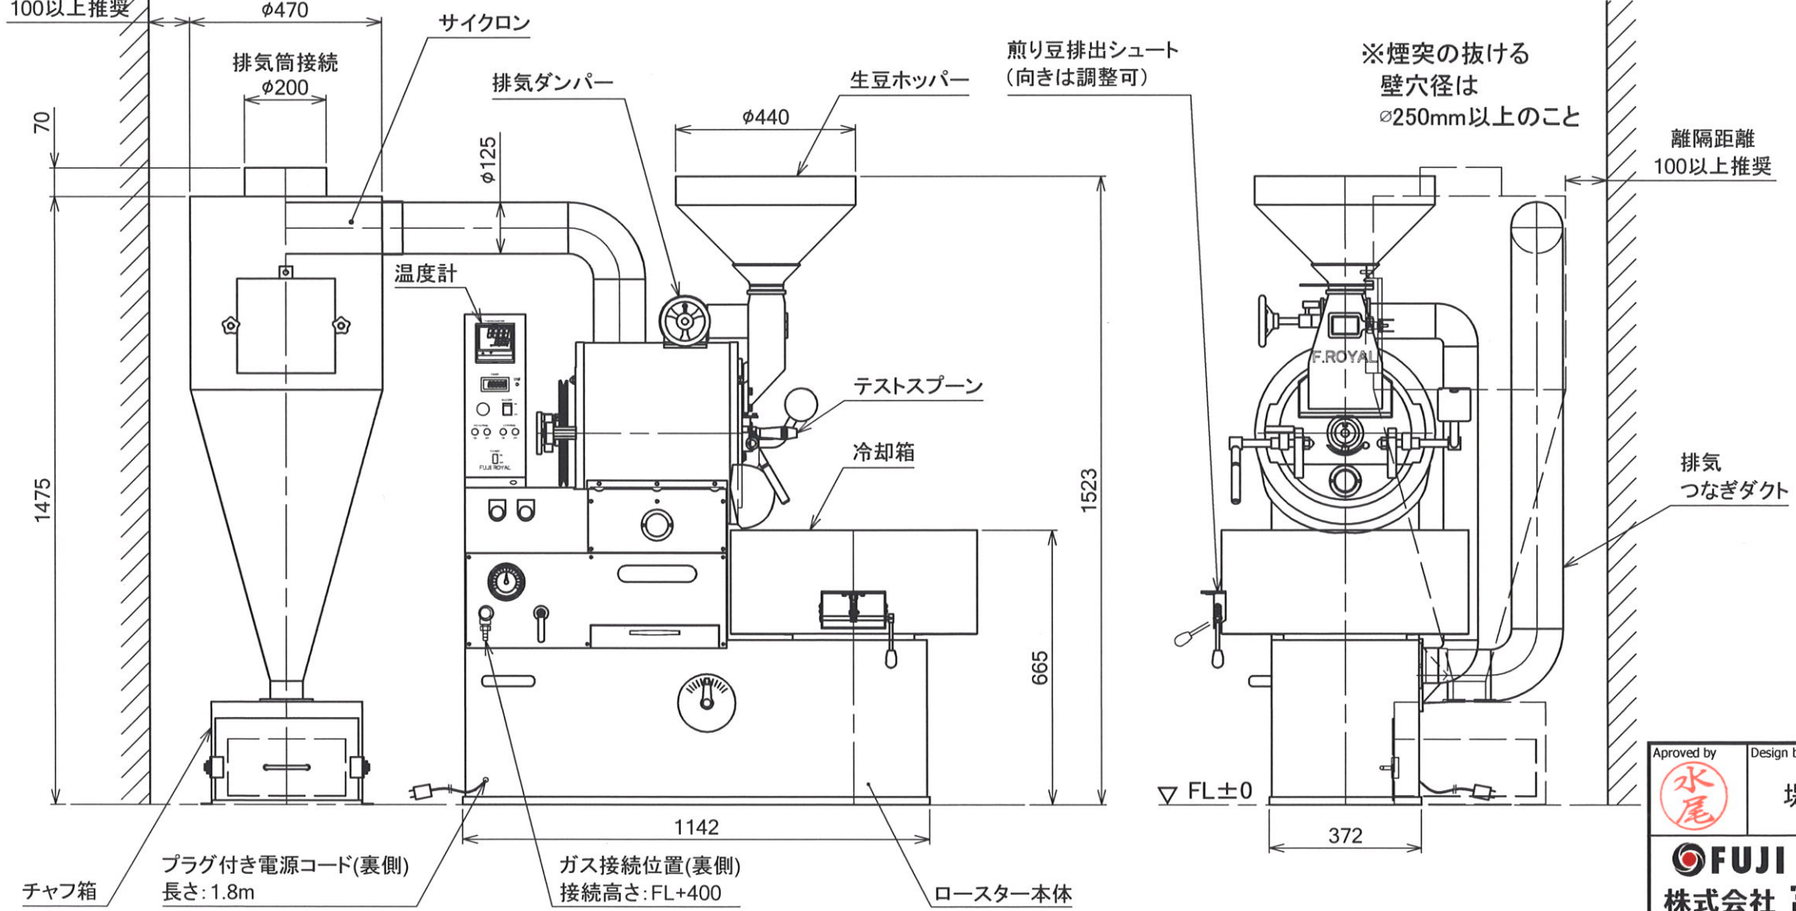


| 記号 | 担当 | 日付 | 理由 |
|---|---|---|---|
| A | 林 | 2016/08/08 | 重量追記/操作盤形状変更のため |
| B | 林 | 2017/02/24 | モーター容量変更のため |
| C | 林 | 2021/08/17 | 離隔距離追記/モーター容量変更 |
| D | 林 | 2023/07/31 | マイナーチェンジによる図の修正 |

**焙煎機仕様一覧表**

| 型式 | | | R-105型 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 生産能力 | | 5kg/Batch |
| | 重量 | | 170kg |
| 電源 | 相 | | 単相 |
| | 電圧 | | 100V (50・60Hz) |
| モーター容量 | 本体 | | 40W |
| | 冷却 | | 200W |
| | 撹拌 | | 40W |
| ガス | 定格燃焼量 | | 10.5kW (9,000kcal/h) |
| | 接続径 | LPG | ホース: 9.5mm、配管10A(3/8B) |
| | | 13A | ホース: 13mm、配管15A(1/2B) |
| | | その他 | ホース: 13mm、配管15A(1/2B) |

| Aproved by | Design by | Drawing by | Customer Name | Date |
|---|---|---|---|---|
| 水尾 | 堤 | 林 | Fujiroyal | 2014/09/29 |
| | | | Unit Name: 5kg ロースター | Scale: 1:15 |
| FUJI ROYAL 株式会社 富士珈機 | | | Parts Name: 標準仕様(左)外観図 | Projection |
| | | | Drawing No.: R105-FUJI-0000-NL | Rev.: D |

| 記号 | 担当 | 日付 | 理由 |
|---|---|---|---|
| Ⓐ | 林 | 2016/08/08 | 重量追記/操作盤形状変更のため |
| Ⓑ | 林 | 2017/02/24 | モーター容量変更のため |
| Ⓒ | 林 | 2021/08/17 | 離隔距離追記/モーター容量変更 |
| Ⓓ | 林 | 2023/07/31 | マイナーチェンジによる図の修正 |

## 焙煎機仕様一覧表

| 型式 | | | R-105型 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 生産能力 | | 5kg/Batch |
| | 重量 | | 170kg |
| 電源 | 相 | | 単相 |
| | 電圧 | | 100V (50・60Hz) |
| モーター容量 | 本体 | | 40W |
| | 冷却 | | 200W |
| | 撹拌 | | 40W |
| ガス | 定格燃焼量 | | 10.5kW (9,000kcal/h) |
| | 接続径 | LPG | ホース: 9.5mm、配管10A(3/8B) |
| | | 13A | ホース: 13mm、配管15A(1/2B) |
| | | その他 | ホース: 13mm、配管15A(1/2B) |

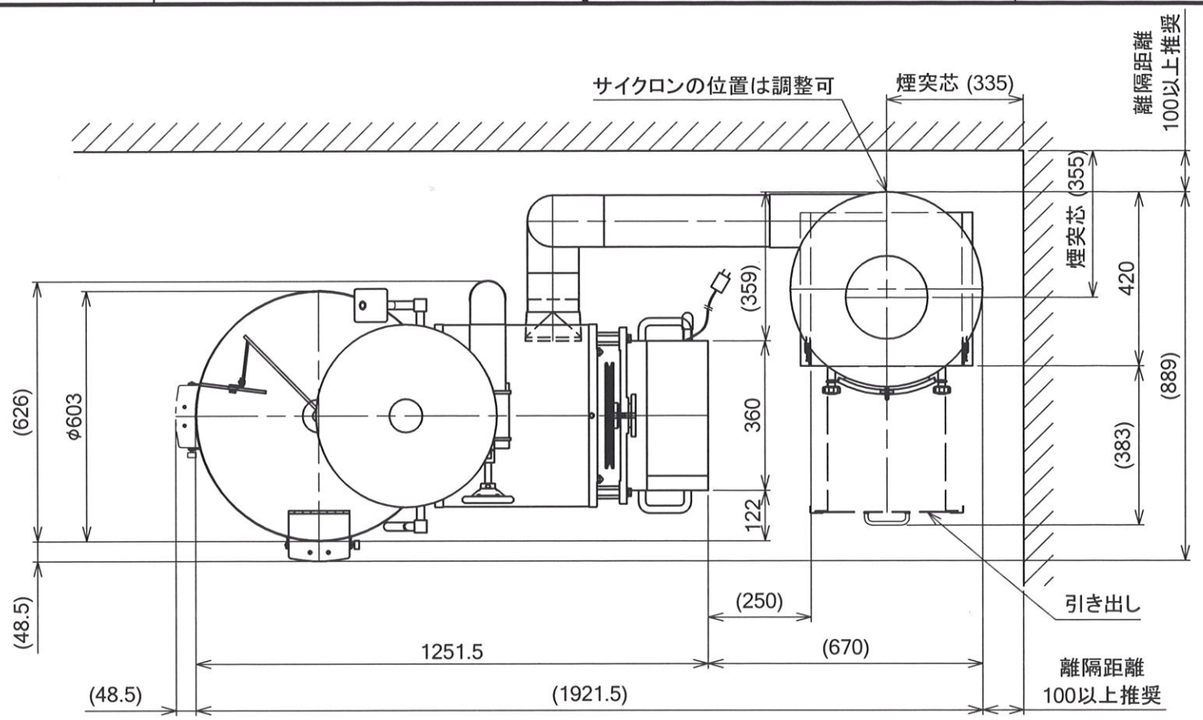


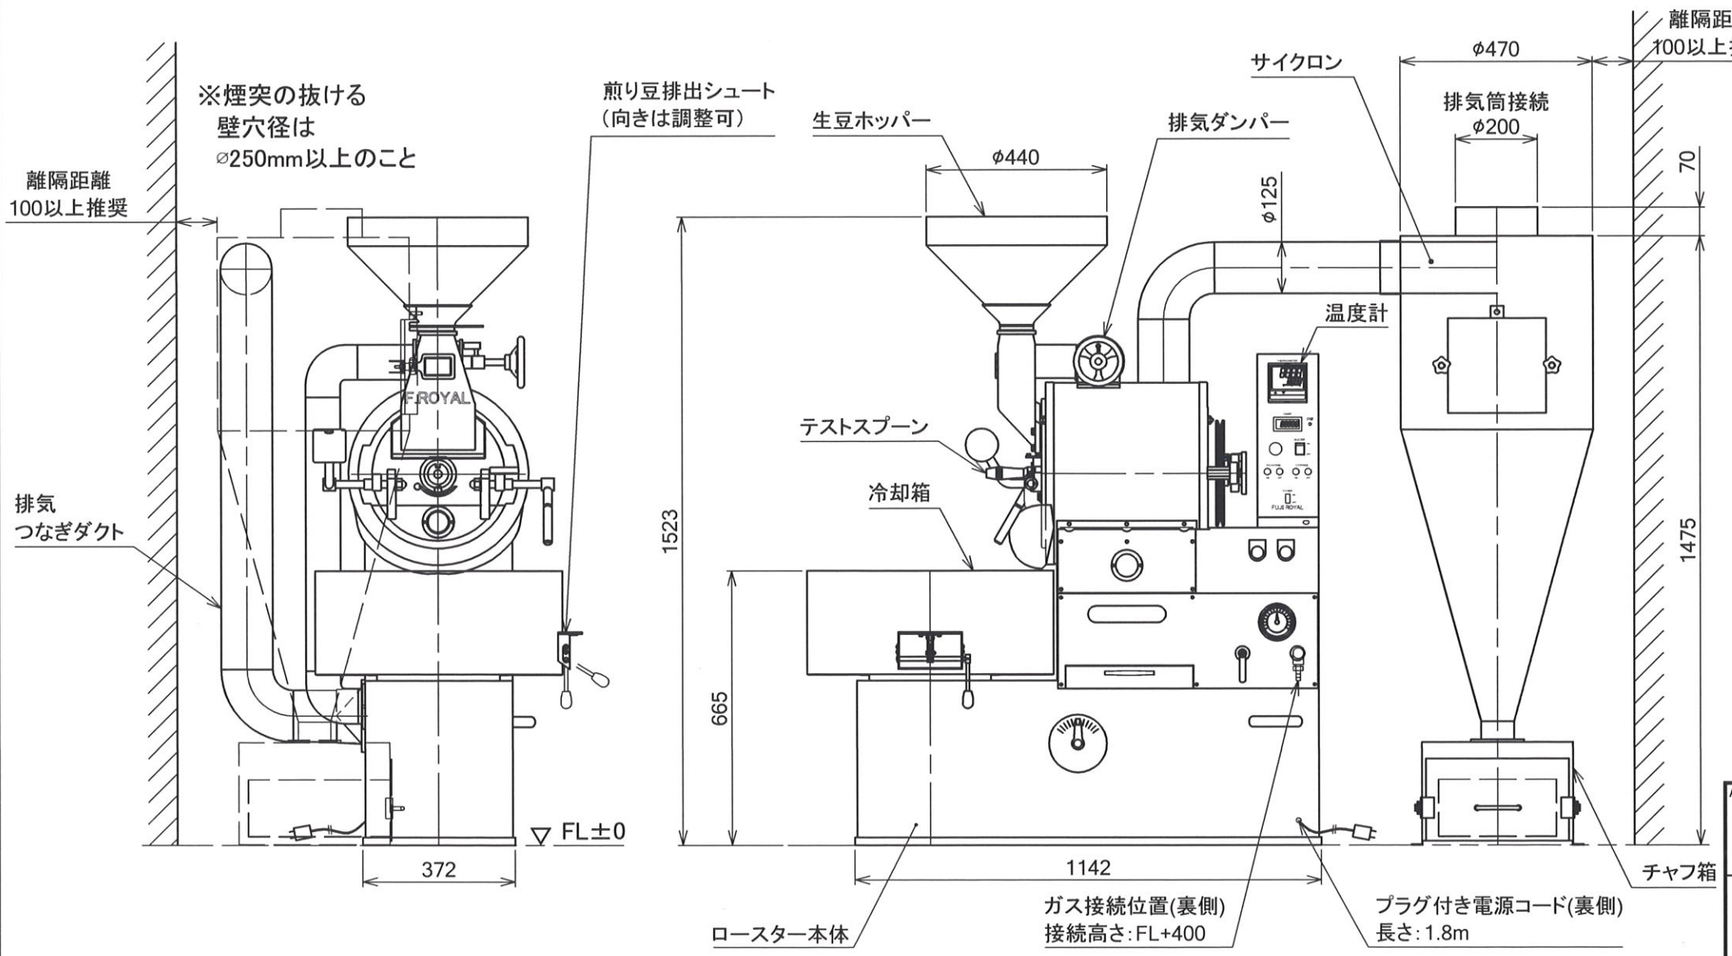


| Aproved by | Design by | Drawing by | Customer Name | Date |
|---|---|---|---|---|
| 水尾 | 堤 | 林 | Fujiroyal | 2014/09/29 |
| | | | Unit Name: 5kg ロースター | Scale: 1:15 |
| FUJI ROYAL 株式会社 富士珈機 | | | Parts Name: 標準仕様(右)外観図 | Projection |
| | | | Drawing No.: R105-FUJI-0000-NR | Rev.: D |